

Miesto merania:

Popis:

Interval ukladania:

Čas triggera:

Referenčné napätie:

1. graf

UPS - po výpadku napätia

Okamžité hodnoty napätia

C

11. 12. 2007 12:05:06

(2.61 ~ 2.75)

230,0 V

2. graf

UPS - po výpadku napätia



Okamžité hodnoty prúdu

C

11. 12. 2007 12:05:06

(2.61 ~ 2.75)



230,0 V

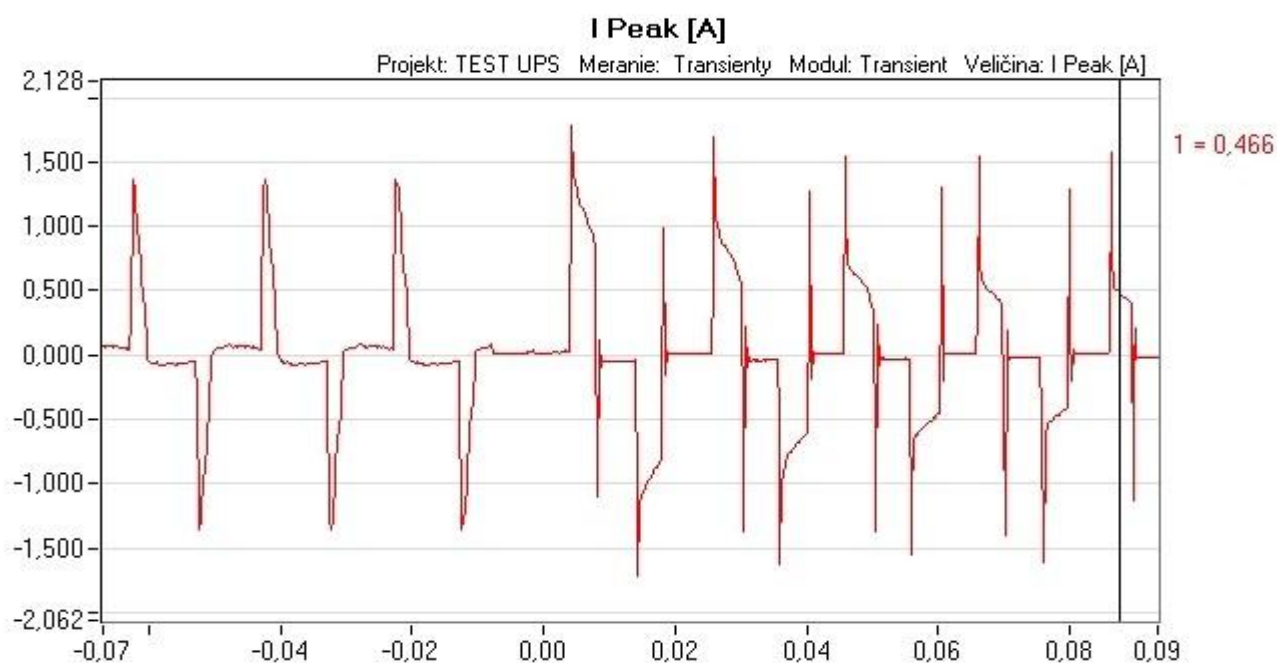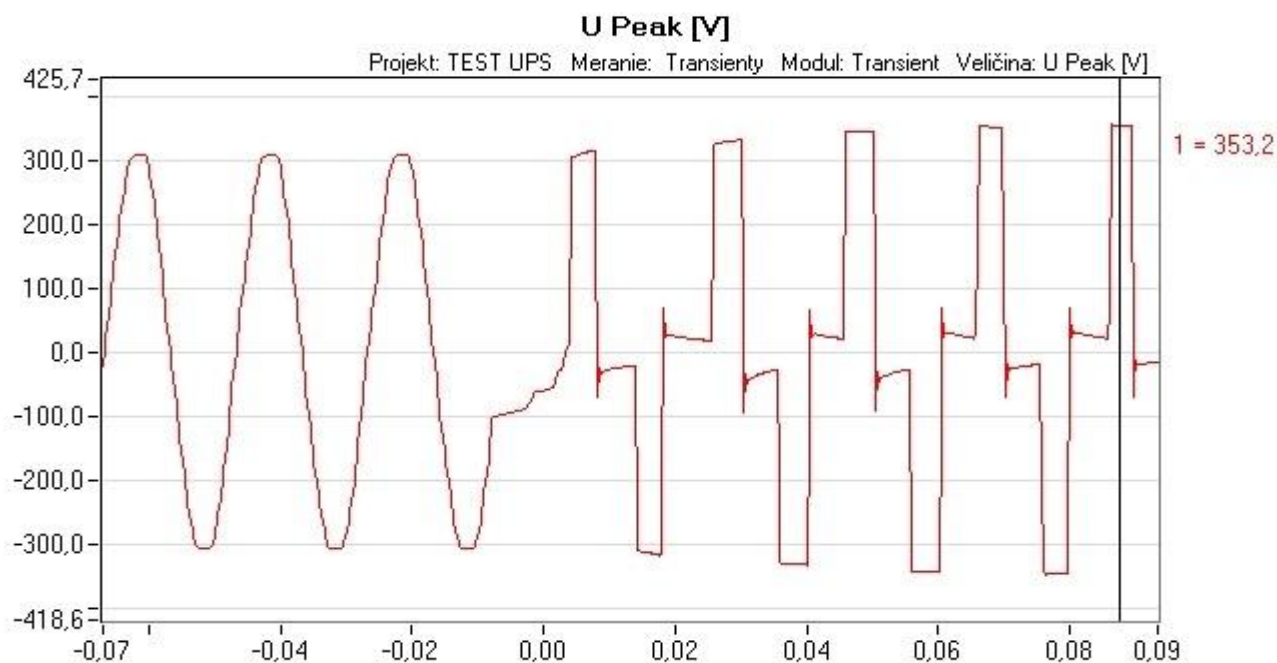

Dátum:

Podpis:

Miesto merania:	1. graf	2. graf
Popis:	UPS - po obnovení napájania	UPS - po obnovení napájania
Interval ukládania:	Okamžité hodnoty napätia	Okamžité hodnoty prúdu
Čas triggera:	C	C
	11. 12. 2007 12:05:06	11. 12. 2007 12:05:06
	(2.61 ~ 2.75)	(2.61 ~ 2.75)
Referenčné napätie:	230,0 V	230,0 V

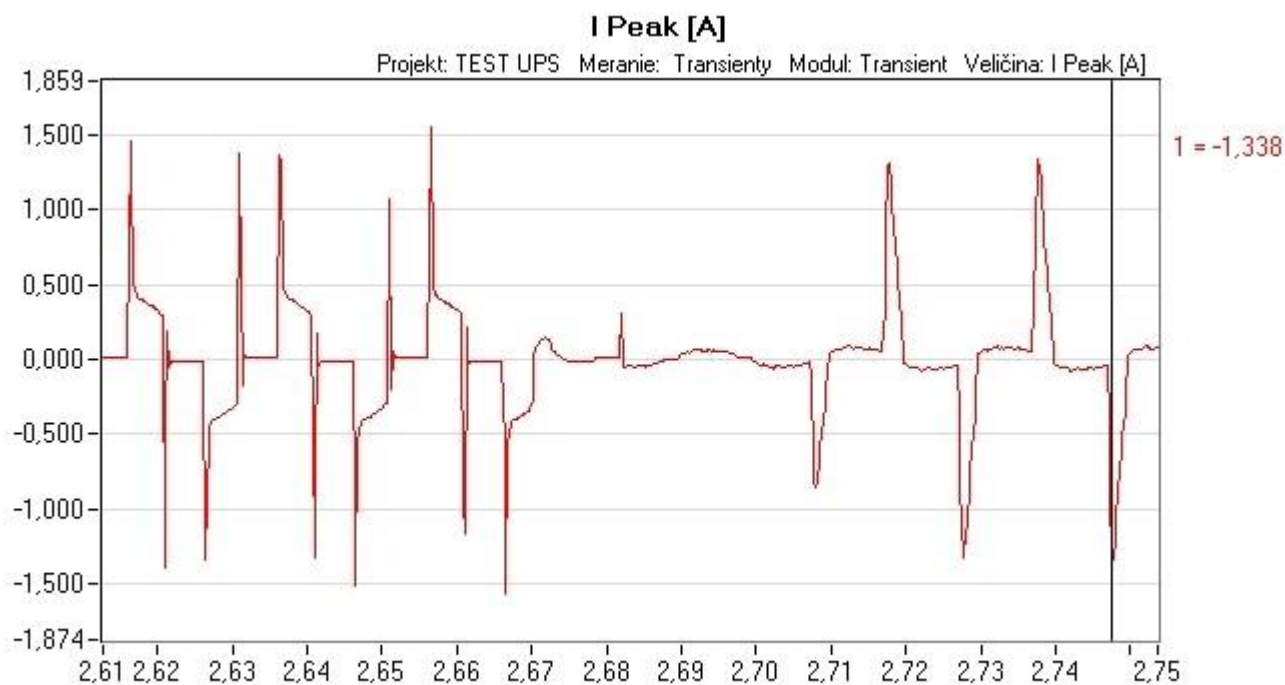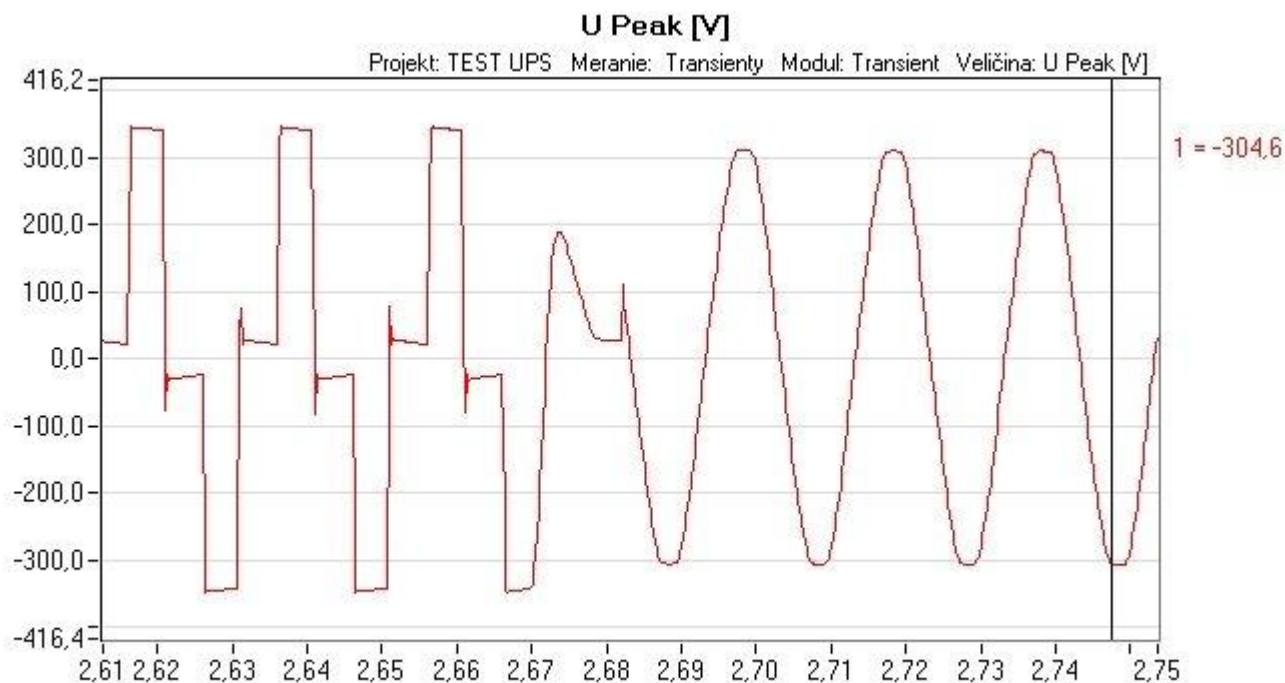

Dátum:

Podpis:

Miesto merania:

Popis:

Interval ukladania:

Čas triggera:

1. graf

UPS - po výpadku napätia

Okamžité hodnoty napätia

C

11. 12. 2007 12:05:48

(-0.05 ~ 0.07)

230,0 V

2. graf

UPS - po výpadku napätia



Okamžité hodnoty prúdu

C

11. 12. 2007 12:05:48

(-0.05 ~ 0.07)

230,0 V

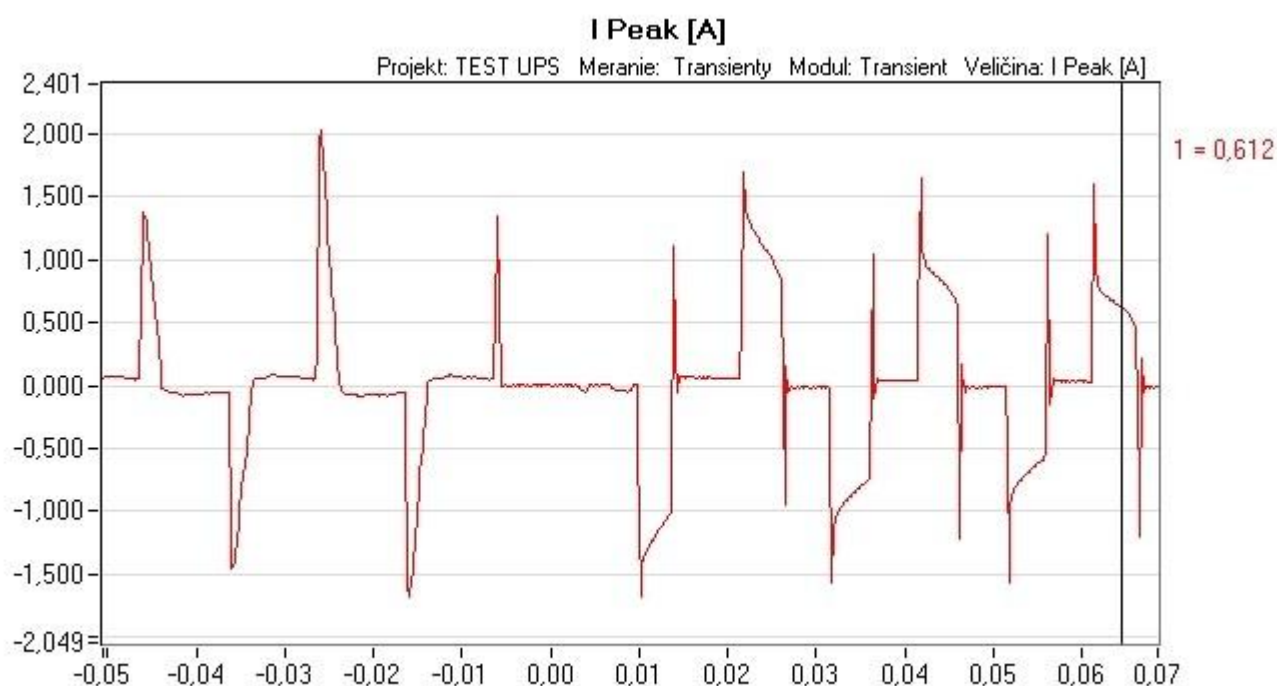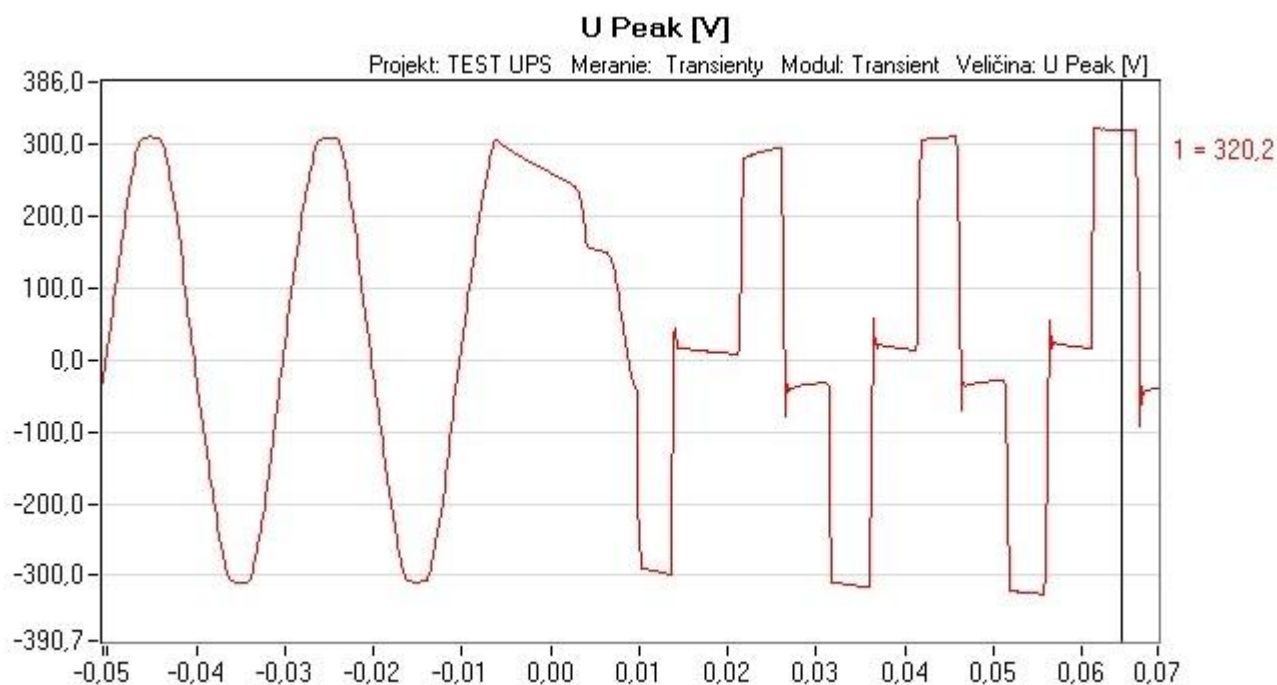

Dátum:

Podpis: