

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 26.01.2019

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Drobné výpočty / 01/060

### Projektant/montážní firma:

Společnost: ROTREKL s.r.o.


Název: ing. Lukáš Rotrekl

Ulice: Babice nad Svitavou 194

PSČ: 66401 p. Bílovice nad Svitavou

Telefon: 777 713 686

Bezejmenná

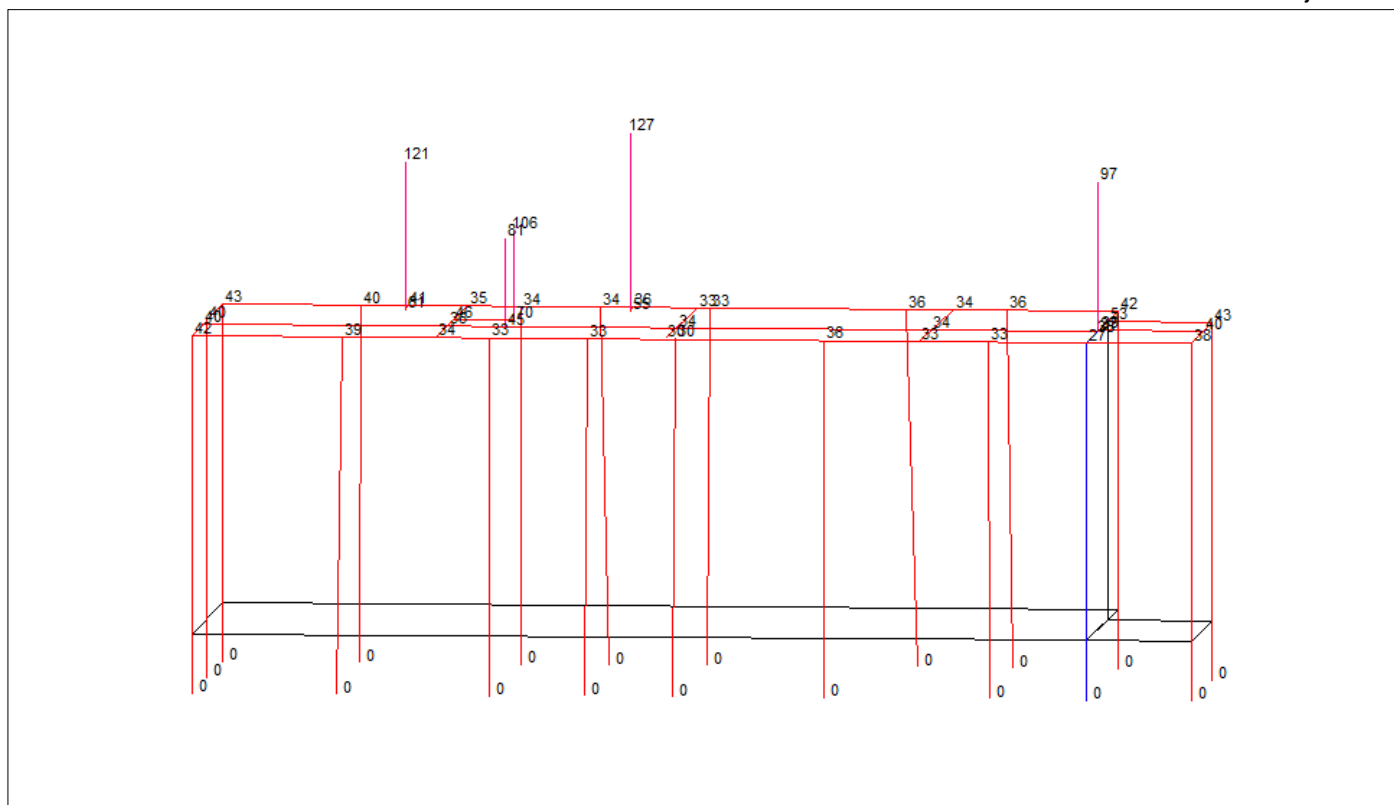

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Drobné výpočty

Jméno: Lukáš

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -2 m

### Projekt:

Číslo projektu: 01/060

Název projektu: IZS Neznámý

Ulice:

PSČ: CZ--