


RE: PROČ JE NUTNÉ DOPLNKOVÉ POSPOJOVÁNÍ BOJLERU?

ANEB: JE INSTALACE K PŘIPOJENÍ BOJLERU BEZPEČNÁ?

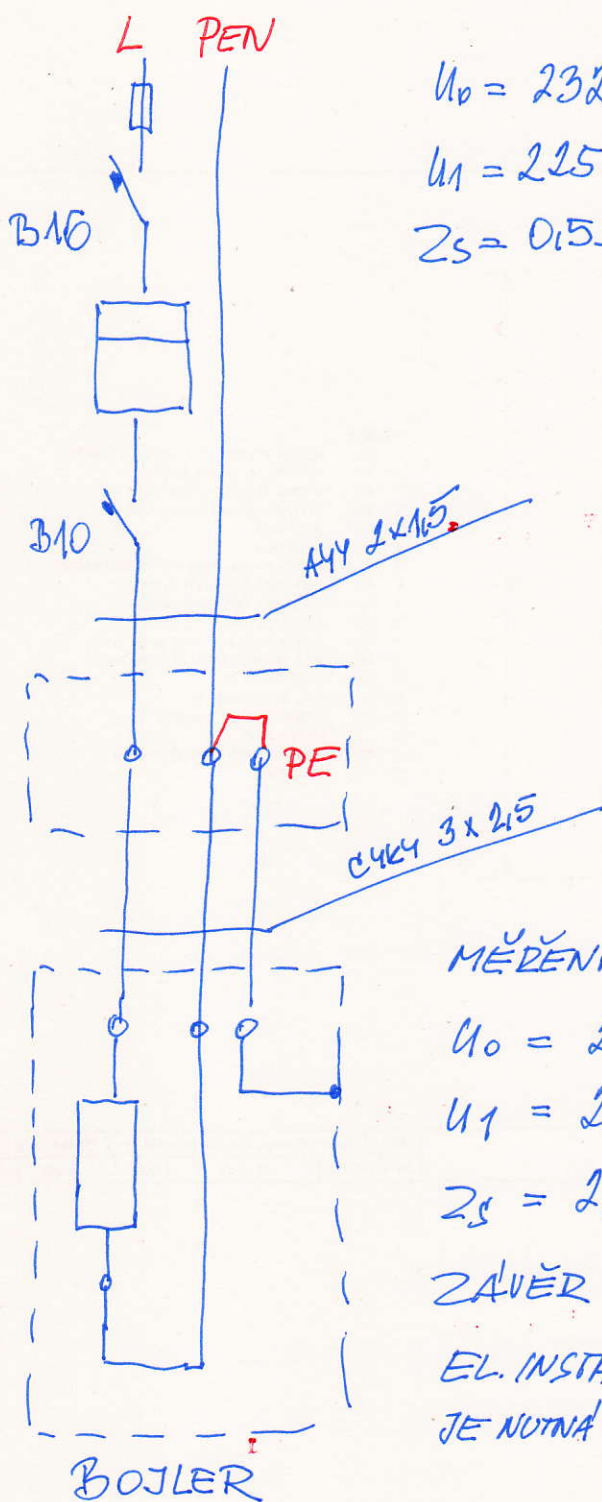

$$U_0 = 232V$$

$$U_1 = 225V$$

$$Z_s = 0,5\Omega$$

MĚŘENÍ:

$$U_0 = 232V$$

$$U_1 = 205V$$

$$Z_s = 2,5\Omega$$

ZÁVĚR:

EL. INSTALACE JE OD HDS NEVÝHOVUJÍCÍ!!
JE NUTNÁ REKONSTRUKCE.