



Průběh magnetizace při
střídavém proudu

Průběh magnetizace při **střídavém sinusovém průběhu** proudu
Rozsah citlivosti: 0,5 až 1,0 násobek jmenovitého reziduálního proudu

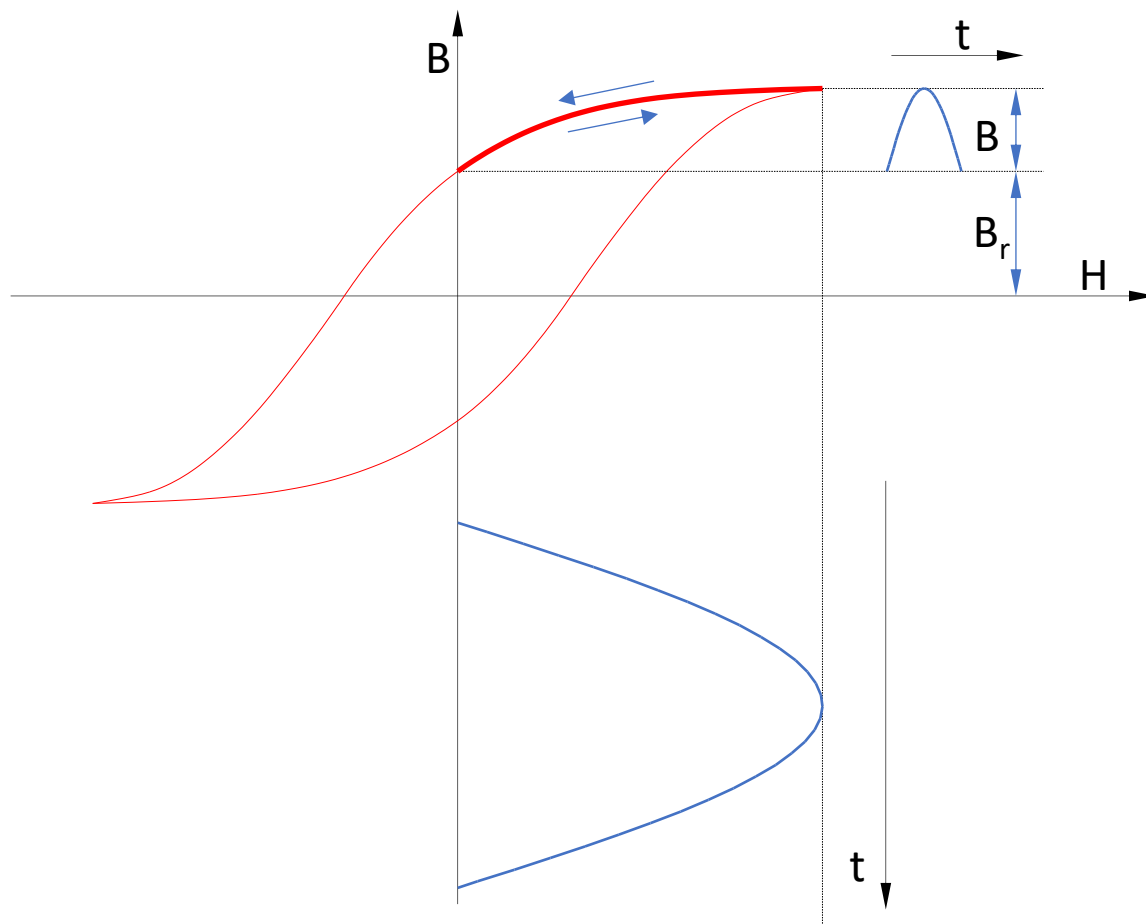

Proudový chránič typu AC
vysoká remanence

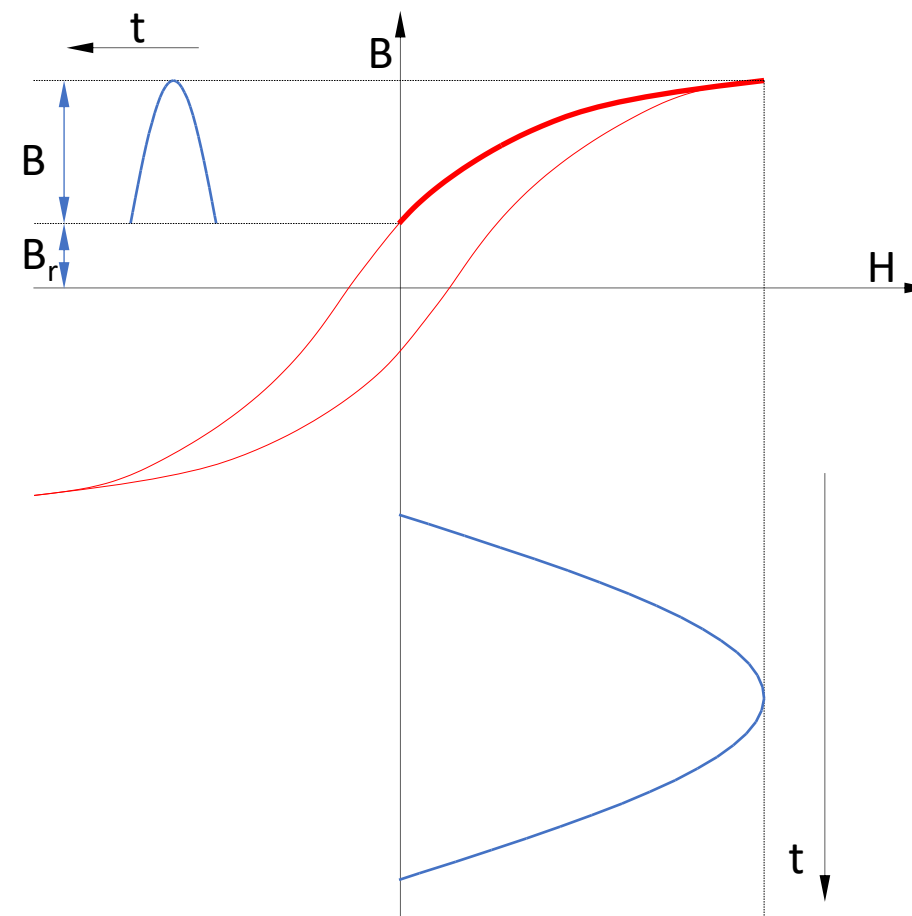

Proudový chránič typu A a B
nízká remanence

Průběh magnetizace při **stejnoseměrném pulzním průběhu** proudu
Rozsah citlivosti: 0,35 až 1,4 násobek jmenovitého reziduálního proudu